

Ingenieurbüro und Prüfinstitut für Straßenbau- und Umwelttechnik

Durch Erlass des Ministeriums für Verkehr NRW vom 20.01.2025 - 58.73.08.02-001002/2022-0100734 - in Nordrhein-Westfalen und durch die Bundesanstalt für Straßenwesen für die Fachgebiete/Prüfungsarten A1, A3, A4, D0, D3, D4, G3, G4, H1, H3, H4, I1, I2, I3 und I4 gemäß RAP Stra 15 bundesweit anerkannt.

KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik Weg am Kötterberg 51 • D-44807 Bochum

A. Frauenrath Recycling GmbH Postfach 1420

52518 Heinsberg

Mitglied des Bundesverbandes <u>bup</u> unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen

Anerkannte Prüfstelle für Wasserbausteine gemäß RAP WaBa



KM-Ingenieurbüro:

Tel.: (0234) 59 29 24 Fax: (0234) 59 35 44 E-Mail: info@kmgmbh.com Homepage: www.kmgmbh.com

KM-Prüfinstitut:

Handwerksweg 8a • D-44805 Bochum Tel.: (0234) 96 29 487 10 Fax: (0234) 96 29 487 20

Dem.

11. August 2025

Prüfbericht F 25/08/0874

Fremdüberwachungsprüfung III/2025 (vierteljährlich) an RC Sand gemäß den Technischen Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus - TL BuB E-StB /1/ der A. Frauenrath Recycling GmbH, Heinsberg.

Der Prüfbericht umfasst 7 Seiten inkl. 3 Anlagen.

1. Vorgang

Die KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik wurde damit beauftragt, für den RC Sand der A. Frauenrath GmbH in Heinsberg die Fremdüberwachungsprüfung gemäß TL BuB E-StB /1/ durchzuführen.

2. **Probenahme**

Die Probenahme erfolgte am 10.06.2025 vom Haufwerk (Vorratsmenge: 5 t) auf dem Gelände der A. Frauenrath GmbH in Heinsberg durch Herrn Kadam und Uzun (KM GmbH). Es wurden aus verschiedenen Entnahmestellen Proben aus dem Haufwerk gemäß DIN EN 932-1 /2/ (rd. 55 kg Korngemisch 0/8 mm) sowie gemäß LAGA PN 98 /3/ (rd. 55 kg) entnommen und in Polyethylentüten verpackt.



- Ingenieurbüro und Prüfinstitut Dr.-Ing. Klaus Mesters -

Seite 2 von 7 zu Prüfbericht F 25/08/0874 vom 11. August 2025

3. Vorschriften

Die für diese Untersuchungen verwendeten Vorschriften sind Anlage 1 zu entnehmen.

4. Gewinnung, Aufbereitung und Lagerung

Die A. Frauenrath GmbH stellt an der Aufbereitungsanlage Max-Planck-Straße 8a in Heinsberg verschiedene Baustoffe für den Straßen- und Erdbau her. Der hier untersuchte RC Sand entsteht bei der Herstellung des RC-Materials 0/45 mm. Die Lagerung des RC Sand erfolgt in getrennten Lagerboxen.

5. Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK)

Die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist im vorschriftsmäßigen Umfang sichergestellt. Verantwortlich für die WPK ist Herr Brune.

6. Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse

6.1. Geometrische Anforderungen

6.1.1 Stoffliche Zusammensetzung

Die Prüfung der stofflichen Zusammensetzung des RC Sand wurde gemäß TP Gestein-StB Teil 3.1.5 /4/ an den Körnungen > 4 mm in gewaschenem Zustand durch Feststellen der Anteile der unterschiedlichen Stoffgruppen nach Augenschein durchgeführt. Die Anteile der einzelnen Stoffgruppen mit Angabe der Anforderungen gemäß TL BuB E-StB /1/ sind in **Tab. 1** zusammengefasst.



- Ingenieurbüro und Prüfinstitut Dr.-Ing. Klaus Mesters -

Seite 3 von 7 zu Prüfbericht F 25/08/0874 vom 11. August 2025

Tabelle 1: Stoffliche Zusammensetzung des RC Sand der Körnungen > 4 mm mit Anforderungen gemäß /1/

	Prüfergebnisse		Anforderungen gemäß TL BuB E-StB/1/	
Stoffgruppe	Bestandteile im Anteil > 4 mm ¹⁾	Kategorie	Bestandteile im Anteil > 4 mm ¹⁾	Kategorie
	[M%]	[-]	[M%]	[-]
Beton, Betonprodukte, Mauersteine aus Beton, hydraulisch gebundene Gesteinskörnung	41,3	R _{c 41,3}	1	R _{c angegeben}
Festgestein und Kies	49,8	Ru 49,8	_	Ru angegeben
Schlacke (Hochofen-, Stahlwerks- und Metallhüttenschlacke)	4,7	R _{u 4,7}	_	R _{u angegeben}
Klinker, Ziegel und Steinzeug	2,1	R _{b 2,1}	_	Rb angegeben
Kalksandstein, Mörtelund ähnliche Stoffe	0,0	R _{bk} 0,0	_	R _{bk} angegeben
Mineralische Leicht- und Dämmbau- stoffe, nicht schwimmender Poren- und Bimsbeton	0,0	R _{bm 0,0}	ı	R _{bm} angegeben
Asphaltgranulat	0,0	R _{a10-}	≤ 10	R _{a10-}
Glas	2,0	R _{g 2,0}	_	Rg angegeben
Nicht schwimmende Fremdstoffe, wie Gummi, Kunststoffe, Textilien, Pappe, Papier und Holz	0,0	X _{0,2} -	≤ 0,2	X _{0,2} -
Gipshaltige Baustoffe	0,0	R _{y 0,0}	_	Ry angegeben
Eisen und nichteisenhaltige Metalle	0,0	X _{i 0,0}	_	X _{i angegeben}
Stoffgruppe	[cm³/kg]	[-]	[cm³/kg]	[-]
Schwimmendes Material	0,0	FL _{0,0}	_	FLangegeben

¹⁾ Der Anteil der Körnung > 4 mm im Gesamtgemisch betrug 17,8 M.-%

6.1.2 Korngrößenverteilung

Die Korngrößenverteilung wurde gemäß DIN EN ISO 17892-4 /5/ durch Nasssiebung ermittelt. In **Tab. 2** sind die Siebdurchgänge in M.-% für die jeweiligen Siebweiten zusammengestellt. Darüber hinaus wurde die Bodengruppe gemäß DIN 18196 /6/ und die Zuordnung in eine Frostempfindlichkeitsklasse gemäß ZTV E-StB /7/ mit angegeben. Weiterhin ist in **Anlage 2** die Korngrößenverteilung grafisch dargestellt.



- Ingenieurbüro und Prüfinstitut Dr.-Ing. Klaus Mesters -

Seite 4 von 7 zu Prüfbericht F 25/08/0874 vom 11. August 2025

Tabelle 2: Korngrößenverteilung des RC Sand gemäß /5/

Korngruppe d/D [mm/mm]		RC Sand	
Sieböffnungsweite	Anteil	Durchgang	
[mm]	[M%]	[M%]	
16	0,0	100,0	
11,2	0,0	100,0	
8	2,5	97,5	
4	15,3	82,2	
2	12,6	69,6	
1	12,0	57,6	
0,5	14,7	42,9	
0,25	13,9	29,0	
0,125	7,9	21,1	
0,063	5,1	16,0	
< 0,063	16,1	-	
Summe	100	_	
Bodengruppe gemäß DIN 18196 /6/		GU*	
Frostempfindlichkeitsklasse gemäß ZTV E-StB /7/		F3	

6.2. Physikalische Anforderungen

6.2.1 Wassergehalt

Der Wassergehalt wurde gemäß DIN EN ISO 17892-1 /8/ bestimmt. Die Ergebnisse sind in **Tab. 3** zusammengefasst.

Tabelle 3: Wassergehalt gemäß /8/

Bezeichnung	Wassergehalt	
[mm]	[M%]	
RC Sand	20,6	



- Ingenieurbüro und Prüfinstitut Dr.-Ing. Klaus Mesters -

Seite 5 von 7 zu Prüfbericht F 25/08/0874 vom 11. August 2025

6.2.2 Rohdichte

Die Rohdichte wurde gemäß DIN EN 1097-6 /9/ (Kennwert, kein Qualitätskriterium) auf ofentrockener Basis ermittelt. Die Ergebnisse sind **Tab. 4** zu entnehmen.

Tabelle 4: Rohdichte gemäß /9/ (aus KM Prüfbericht F 25/06/0594)

B	Rohdichte			
Bezeichnung	Einze	Mittelwert		
[mm]	[Mg/m³]		[Mg/m³]	
RC Sand	2,528	2,540	2,53	

6.2.3 Verdichtbarkeit


Die Verdichtbarkeit (Proctordichte) wurde gemäß DIN 18127 /10/ bestimmt. **Tab. 5** zeigt die Proctordichte mit dazugehörigem optimalem Wassergehalt. Des Weiteren ist in **Anlage 2** die Proctorkurve dargestellt.

Tabelle 5: Proctordichte mit dazugehörigem optimalem Wassergehalt gemäß /10/ (aus KM Prüfbericht F 25/06/0594)

Bezeichnung	100 % Proctordichte	Optimaler Wassergehalt	97 % Proctordichte	Min./max. Wassergehalt
[mm]	[g/cm ³]	[M%]	[g/cm ³]	[M%]
RC Sand	1,859	11,2	1,803	8,0 / 13,7

7. Zusammenfassende Beurteilung

Bei der an der Aufbereitungsanlage Max-Planck-Straße 8a in Heinsberg entnommenen Gesteinskörnungsprobe handelt es sich um einen RC Sand. Der hier untersuchte RC Sand ist für die Herstellung von Erdbauwerken nach den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau – ZTV E-StB /7/ einsetzbar. Die Überprüfung der Umweltverträglichkeit (Materialwerte) gemäß ErsatzbaustoffV /22/ ist dem gesonderten **Prüfbericht Nr. F 25/08/0874.2** vom **11.08.2025** zu entnehmen, der nur in Verbindung mit dem hier vorliegenden Prüfbericht gilt.

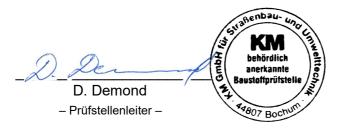

Anlagen



- Ingenieurbüro und Prüfinstitut Dr.-Ing. Klaus Mesters -

Anlage 1 von 3 zu Prüfbericht F 25/08/0874 vom 11. August 2025

Vorschriften

/1/ TL BuB E-StB 20

Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln 2020

/2/ DIN EN 932-1

Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen – Teil 1: Probenahmeverfahren, Beuth Verlag, Berlin 1996

/3/ LAGA PN 98

Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 32: Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen, Stand Mai 2019

/4/ TP Gestein-StB Teil 3.1.5

Technische Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen im Straßenbau – Teil 3.1.5: Stoffliche Kennzeichnung von groben rezyklierten Gesteinskörnungen, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Köln 2012

/5/ DIN EN ISO 17892-4

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben – Teil 4: Bestimmung der Korngrößenverteilung, Beuth Verlag, Berlin 2017

/6/ DIN 18196

Erd- und Grundbau, Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke, Beuth Verlag, Berlin 2011

/7/ ZTV E StB 09

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln 2009

/8/ DIN EN ISO 17892-1

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts, Beuth Verlag, Berlin 2015

/9/ DIN EN 1097-6

Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen, Teil 6: Bestimmung von Rohdichte und der Wasseraufnahme, Beuth Verlag, Berlin 2005

/10/ DIN 18127

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Proctorversuch, Beuth Verlag, Berlin 2012

/11/ TP Gestein-StB Teil 7.1.1

Technische Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen im Straßenbau; Teil 7.1.1: Schüttelverfahren (L/S = 10:1), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln 2020

/12/ TP Gestein-StB Teil 7.2


Technische Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen im Straßenbau; Teil 7.2: Bestimmung der Feststoffgehalte, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln 2008

/13/ TL Gestein-StB 04


Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2004, Fassung 18, Köln 2018

/14/ Gem. RdErl. des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz -IV-3-953-26308-IV-8-1573-30052- und des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr -VI A3-32-40/45-, 09.10.01 "Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen aus Bautätigkeiten (Recycling-Baustoffe) im Straßen- und Erdbau"

Ingenieurbüro und Prüfinstitut Dr.-Ing. Klaus Mesters –
Anlage 2 von 3 zu Prüfbericht F 25/08/0874 vom 11. August 2025

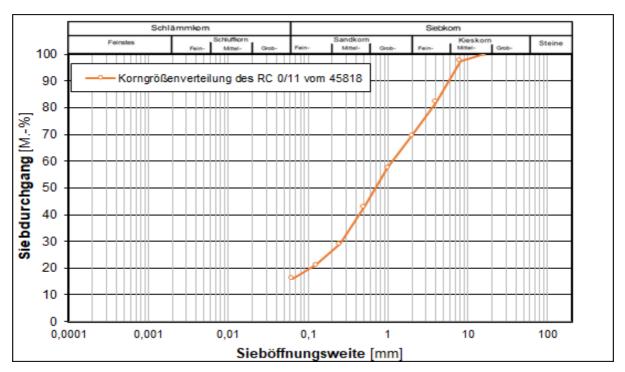

Korngrößenverteilung des untersuchten RC Sand

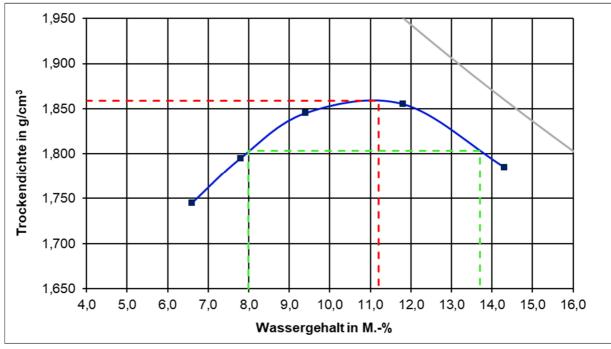

Proctorkurve des untersuchten RC Sand (aus KM Prüfbericht F 25/06/0594)